

# 質 疑 回 答 書

平成 31 年 3 月 13 日

入札参加業者 各位

住所 愛知県知多郡東浦町大字  
森岡字葭野41番地  
氏名 東部知多衛生組合  
管理者 岡村 秀人

記

下記工事に対する回答は別紙のとおりです。

工 事 名 余熱利用施設改修工事


---

工事場所 愛知県大府市大東町二丁目地内

---

№	図番	質 疑 事 項	回 答
1	設計書	IV廃材処分費の内訳が発生材運搬費とありますが、処分費と読み替えると考えて宜しいですか。	宜しいです。
2	M-101 ～103 201～ 202	空調換気機器表及び衛生器具機器表の記載のあるメーカー（例：高砂熱学工業）はご指定の機器でしょうか。	参考メーカーです。同等品とします。
3	88	プールの基礎新設の形状・配筋等詳細が不明です。詳細を御指示ください。	別紙の通りとします。
4	19	外壁タイル貼りについては、類似品（標準品）と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。ただし、色彩の類似を最優先とします。
5	98	既設コンクリート水路の施工中の排水について、指定仮設等ありますでしょうか。	土嚢程度での堰き止め、ポンプ排水を基本とします。
6	設計書	ウォータークーラーについて詳細を御指示願ひ致します。	(株)三立 SD-205A 同等品 TEL052-522-1661
7		設備工事（プール・電気・機械設備・空調）につきまして見積協力をしている業者が開示可能であればご教示願ひします。	プール槽（ジャグジー共）： ヤマハ発動機(株)プール事業推進部 052-218-4366 採暖室工事：(株)三立 052-522-1661 電気盤：(株)新愛知電機製作所 0568-68-8305 発電機：ヤンマーエネルギーシステム(株) 052-979-5211 照明器具： パナソニック(株)エコソリューションズ社 052-568-1061 機械警備：いずみサポート(株) 0562-48-5102 放送機器：TOA(株) 052-509-7851 衛生陶器：TOTO(株) 052-308-4718 製罐類：森松工業(株) 052-222-3456 ポンプ類：(株)川本製作所 052-249-9810 ろ過器：(株)三進ろ過工業 052-452-3301 冷却塔：日本スピンドル製造(株) 052-957-7385



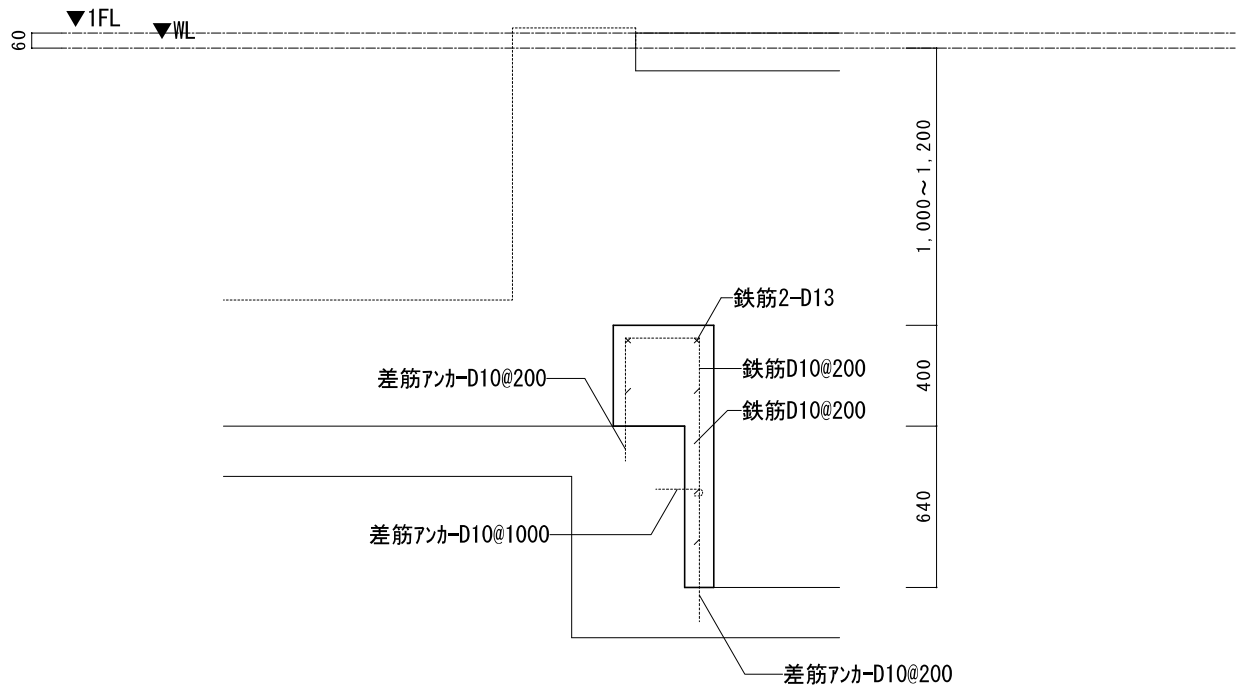

 基礎新築部